



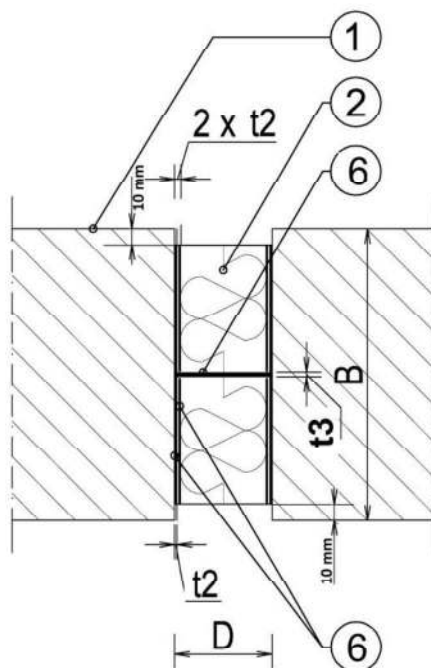


- 1 - min. sienas biezums 150 mm;
- 2 - min. minerālvates blīvums 120 kg/m³;
- 6 - Flame Cabel A paste, biezums: t2 = min. 2,5 mm un t3 = min. 3 mm.

1. att. 1. tips – lineārā savienojuma blīvējums sienā, kas izveidots ar minerālvati un Flame Cabel A paste

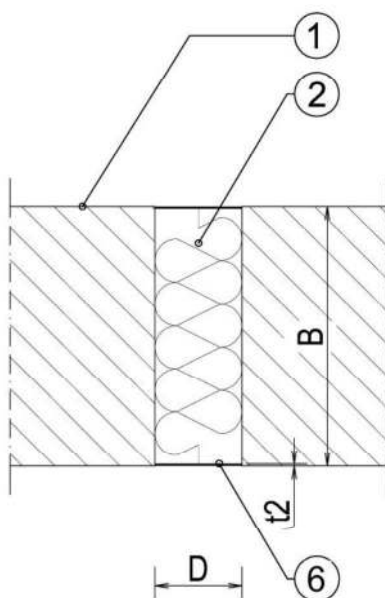


- 1 - min. sienas biezums 150 mm;
- 2 - min. minerālvates blīvums 120 kg/m³;
- 6 - Flame Cabel A paste abās savienojuma pusēs, biezums: t2 = min. 0,4 mm.

2. att. 2. tips – lineārā savienojuma blīvējums sienā, kas izveidots ar minerālvati un abās pusēs pārklāts ar

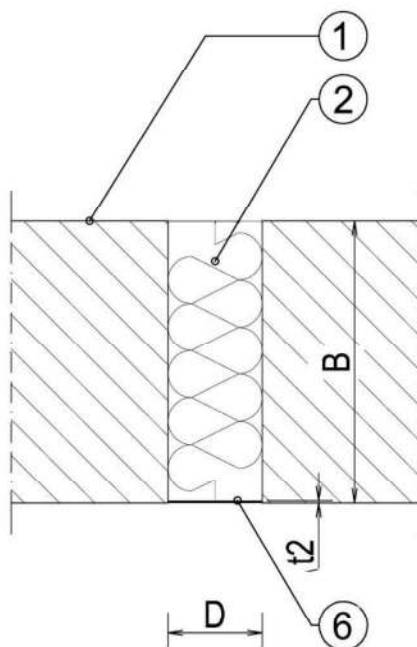


- 1 - min. sienas biezums 150 mm;
- 2 - min. minerālvates blīvums 80 kg/m³;
- 6 - Flame Cabel A paste vienā savienojuma pusē, biezums: $t_2 = \text{min. } 1,6 \text{ mm}$.

3. att. 3. tips – lineārā savienojuma blīvējums sienā, kas izveidots ar minerālvati un vienā pusē pārklāts ar Flame Cabel A paste

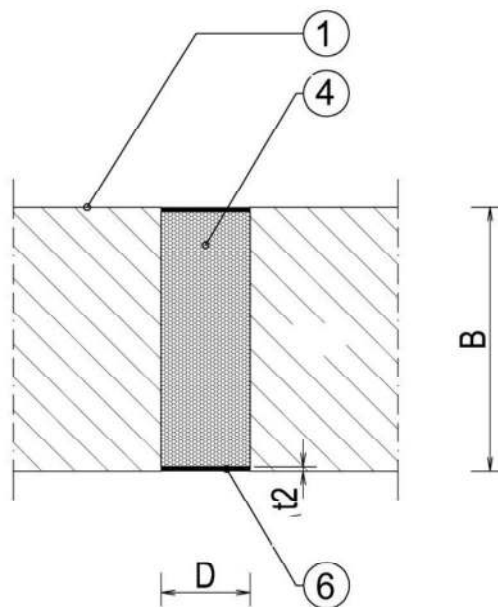


- 1 - min. sienas biezums 150 mm;
- 4 - PYROPLEX Foam putas;
- 6 - Flame Cabel A paste, biezums $t_2 = \text{min. } 0,4 \text{ mm}$ abās savienojuma pusēs.

4. att. 4. tips – lineārā savienojuma blīvējums sienā, kas izveidots ar PYROPLEX Foam putām un abās pusēs pārklāts ar Flame Cabel A paste

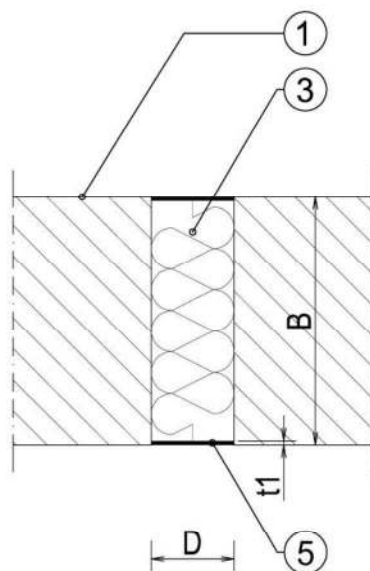

- 1 - min. sienas biezums 150 mm;
- 3 - minerālvate, min. blīvums 60 kg/m³;
- 5 - Flame Cabel dilatation paste abās savienojuma pusēs, biezums: $t_1 = \text{min. } 3 \text{ mm}$.

5. att. 5. tips – lineārā savienojuma blīvējums sienā, kas izveidots ar minerālvati un abās pusēs pārklāts ar Flame Cabel dilatation paste

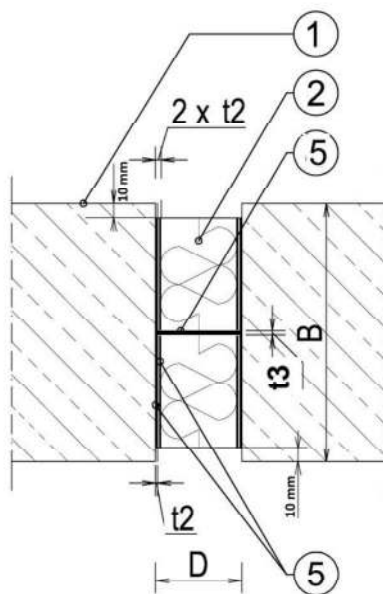

- 1 - min. grīdas biezums 150 mm;
- 2 - min. minerālvates blīvums 120 kg/m³,
- 5 - Flame Cabel A paste, biezums: $t_2 = \text{min. } 0,6 \text{ mm}$ un $t_3 = \text{min. } 1,2 \text{ mm}$.

6. att. 6. tips – lineārā savienojuma blīvējums grīdā, kas izveidots ar minerālvati un Flame Cabel A paste